DATA

安裝指引手冊

CE RoHS

安裝四大步驟:

1.確認信號系統型式.
2.切斷信號.
3.安裝固定保護器.
4.接通信號,確認動作.

1.確認信號系統型式.

仔細確認信號線使用電壓,確認信號型式後,並比對保護器是否適用於該信號型式,一切無誤後即可進行下一步驟.

注意:不正確的信號系統型式,將造成保護器的破壞.

DATA	Signal Service	Description
5	5 V	2W+Gnd
12	12 V	2W+Gnd
24	24 V	2W+Gnd
170	170 V	2W+Gnd

2.安裝之前請切斷信號源.

所有動作務必有技術認證的人員進行.

3.安裝固定保護器.

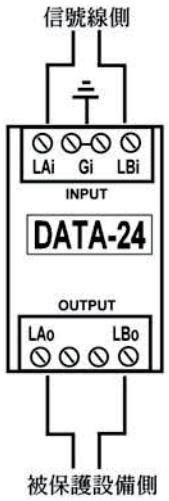

最大負載電流0.5A

本機採用DIN軌道扣緊方式,請確實穩固安裝,無鬆脫掉落的疑慮,按照上圖配線,注意信號線側與被保護側不得反接,各端子螺絲應鎖緊,接地電阻應小於50歐姆,可得最佳保護效果.

4.接通信號,確認動作.

接通信號,保護器開始展開保護功能.
當遭受嚴重雷擊,保護器內部安全開關將啓動,此時輸入側與輸出側將呈開路狀態以保護設備端,請移除故障原因,並更換新品,以繼續維持系統運作.